

Aan : Gemeente Noord-Beveland
Van : [REDACTED]
Datum : 3 oktober 2007
Onderwerp : Concept Brandveiligheid strandhuisjes


Dit concept is afgestemd met de gemeente Veere en is gelijk aan de voorwaarden die gelden in de gemeente Vlissingen. Het concept is nog niet vastgesteld voor de gemeente Noord-Beveland.

BRANDVEILIGHEIDVOORWAARDEN SLAAPSTRANDHUISJES

Voor strandhuisjes waarin de overnachting kan worden doorgebracht gelden de volgende voorwaarden:

- De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen twee huisjes moet tenminste 60 minuten bedragen.
- Van ieder huisje moeten de zijwanden en het dak ten minste 30 minuten brandwerend zijn uitgevoerd.
- In een slaapstrandhuisje mogen maximaal twee gasflessen met een maximaal vulgewicht van 20 kilo butaan of propaan aanwezig zijn.
- Gasinstallaties, waaronder leidingen en toebehoren voor propaan of butaan, moeten voldoen aan het gestelde in de normbladen NEN 1078 en/of NEN 2920 en NPR 2921; 1997.
- Gaslangen voor butaangas en propaangas moeten voldoen aan het bepaalde in het normblad NEN-EN 1763-1.
- Ieder huisje heeft een draagbare blustoestel met een inhoud van 6 kg poeder of 6 liter schuimvormend middel.
- Ieder huisje heeft een rookmelder.
- Ieder huisje heeft een tweede vluchtdeur (groot raam die vrij is te openen) aan de achterzijde of in de onmiddellijke buurt er van.

- Ieder huisje staat op een onderstel dat geschikt is voor vervoer met een haakarm voertuig.

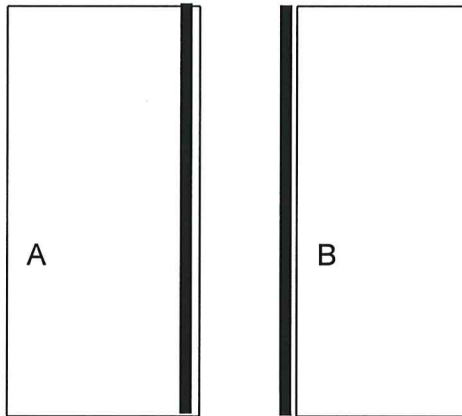

Toelichting brandwerendheid wanden;

A: brandwerend materiaal aan de binnenzijde van slaaphuisje,

B: brandwerend materiaal aan de buitenzijde van slaaphuisje.